



加圧給水ポンプユニット取替修繕

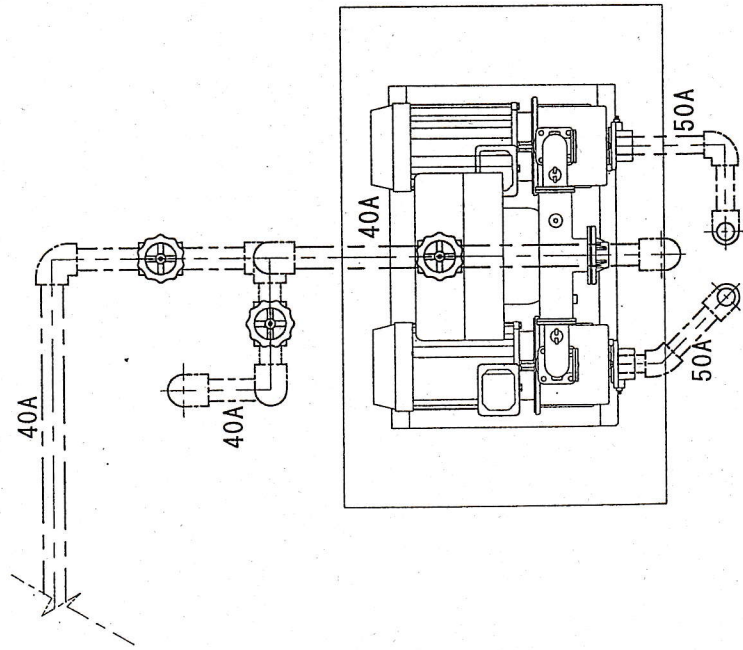

平面図修繕前 S=1/15

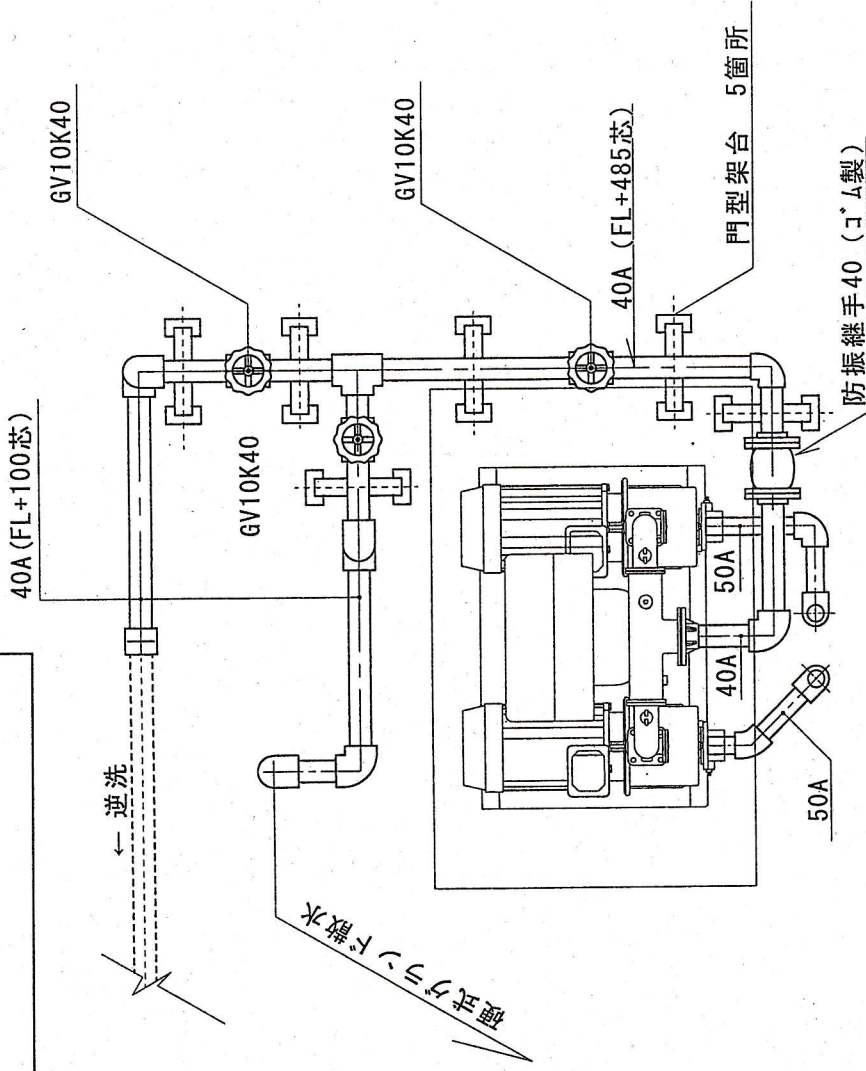

平面図修繕後 S=1/15

修繕内容

- ・加圧給水ポンプユニット（1基）を後継機に取替える。

更新 機器リスト

記号	名称	仕様	数量	備考
PWU-1	自動給水ポンプユニット	給水量 360L/min、全行程 2m、出力 3.7kW 3相200V (付属品) 凍結防止E-9-200V	1	50BDRME53.7A